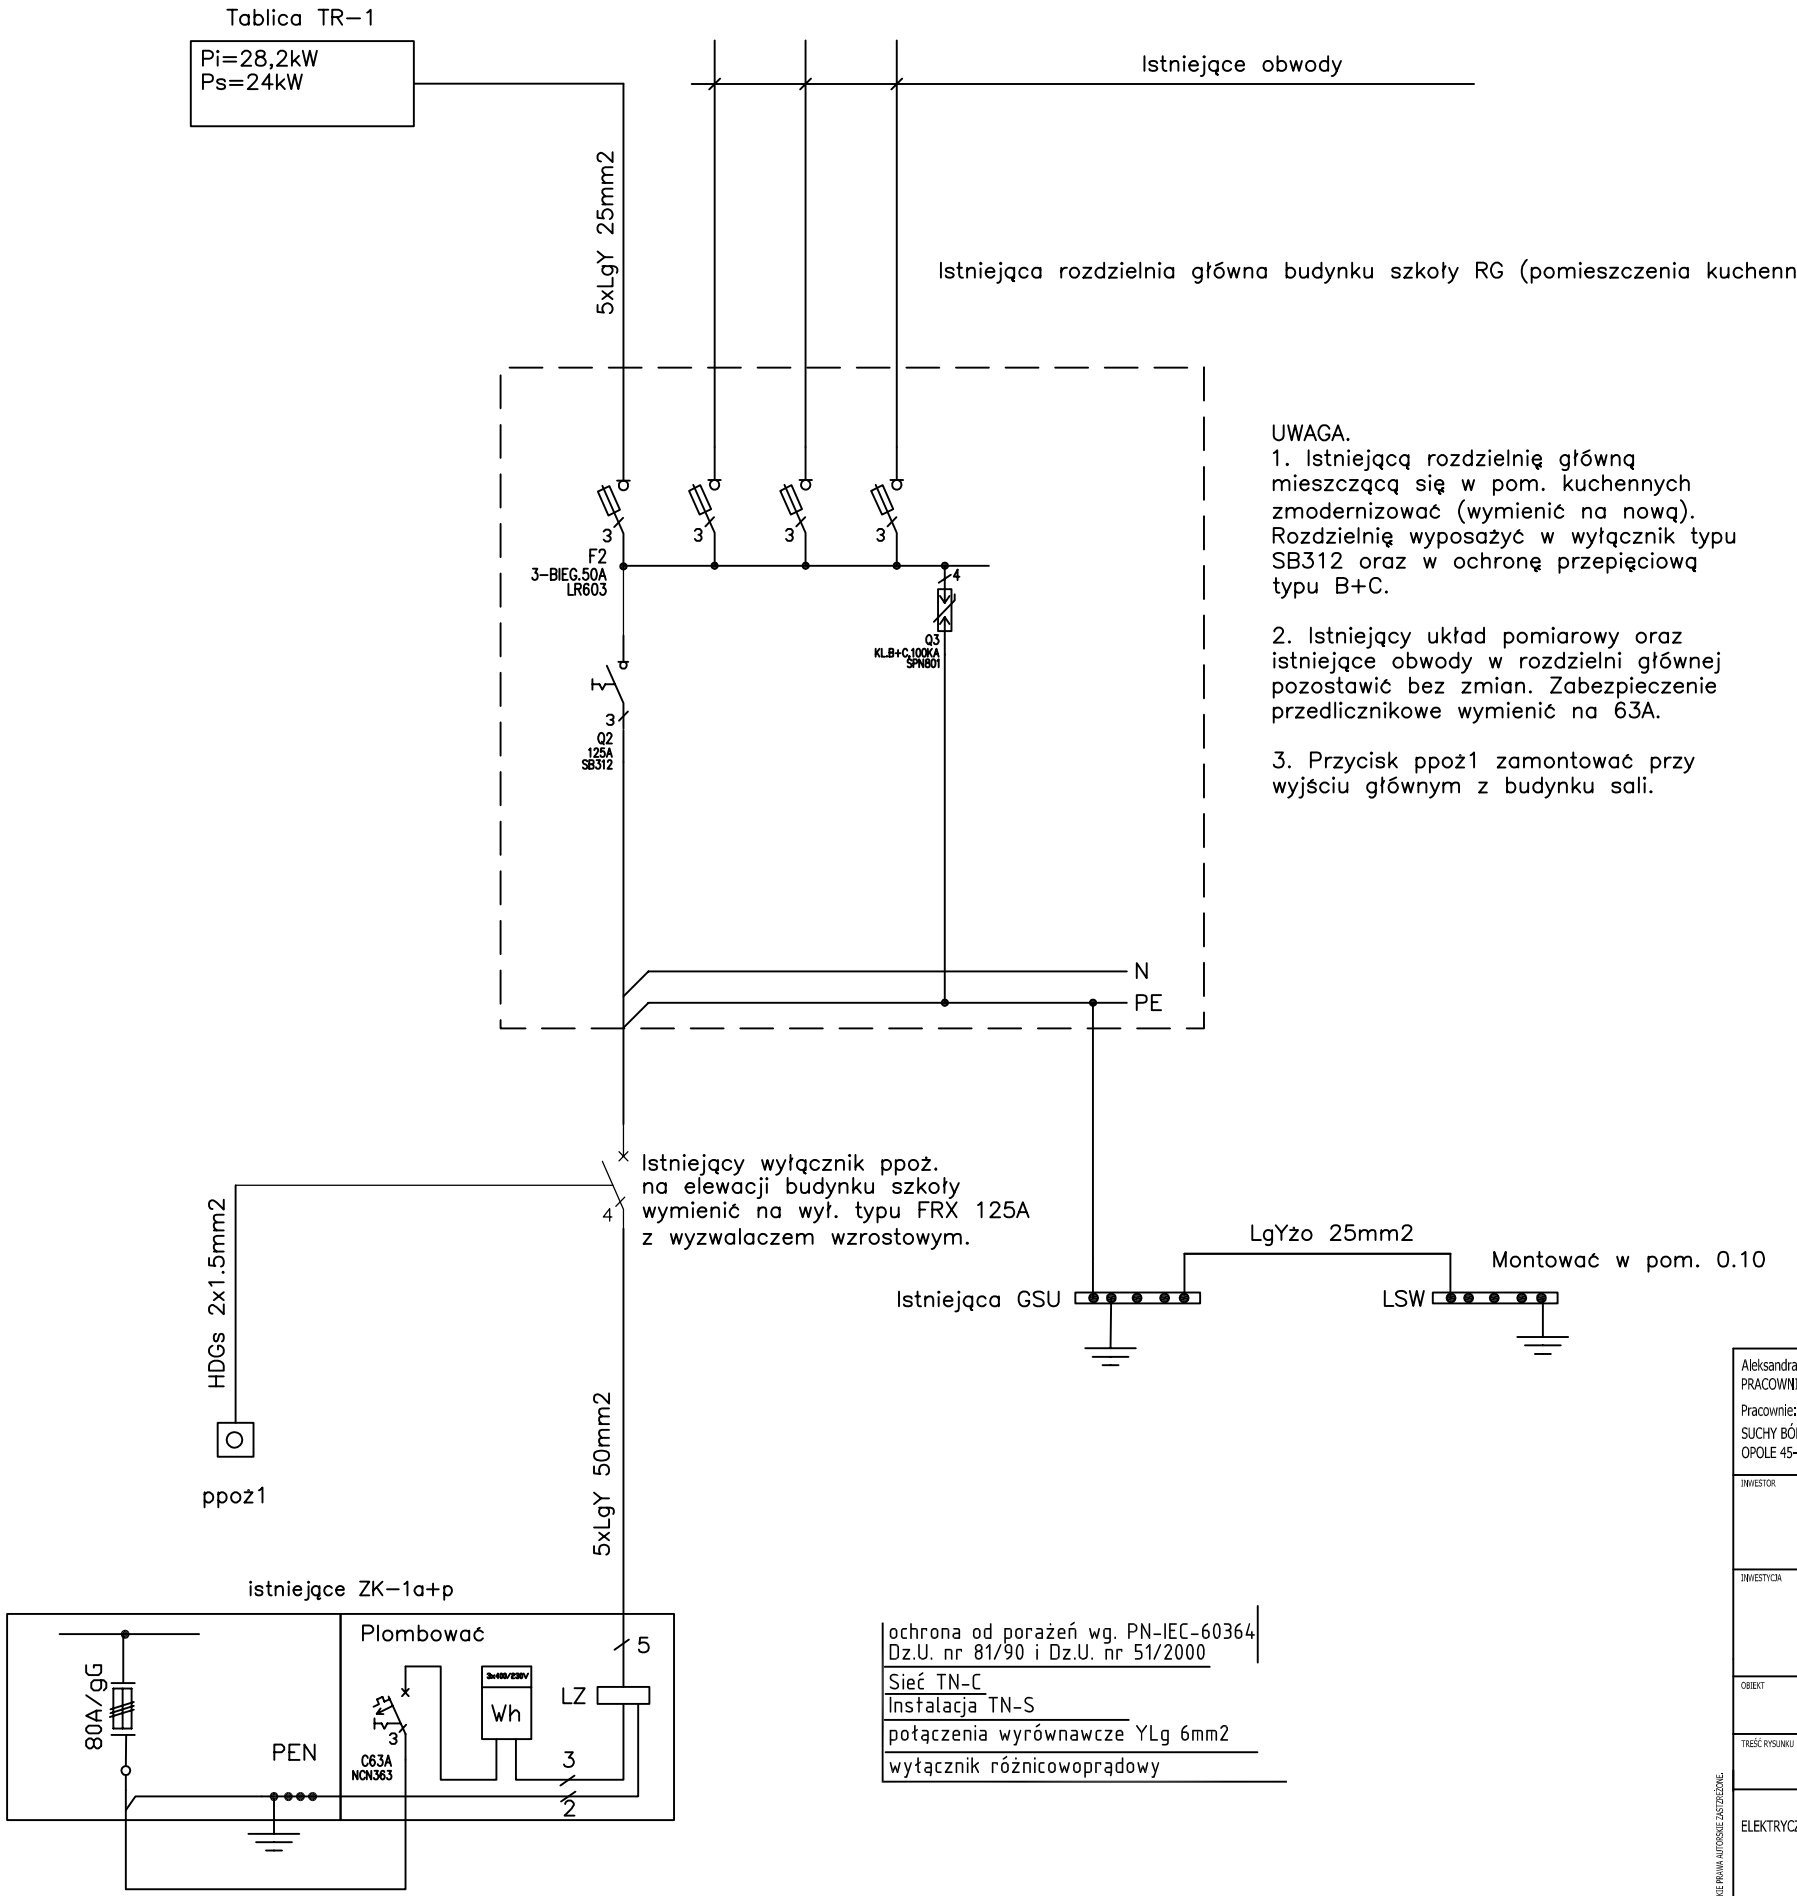

UWAGA.
1. Istniejącą rozdzielnię główną mieszczącą się w pom. kuchennych zmodernizować (wymienić na nową). Rozdzielnię wyposażyć w wyłącznik typu SB312 oraz w ochronę przepięciową typu B+C.

2. Istniejący układ pomiarowy oraz istniejące obwody w rozdzielni głównej pozostawić bez zmian. Zabezpieczenie przedlicznikowe wymienić na 63A.

3. Przycisk ppoż1 zamontować przy wyjściu głównym z budynku sali.

ochrona od porażeń wg. PN-IEC-60364 Dz.U. nr 81/90 i Dz.U. nr 51/2000
Sieć TN-C
Instalacja TN-S
połączenia wyrównawcze YLg 6mm2
wyłącznik różnicowoprądowy

Aleksandra Bagińska
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"
"PROKON"
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl

INWESTOR
URZĄD GMINY W NOWYM TARGU
NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9

INWESTYCJA
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

OBIEKT
SALA GIMNASTYCZNA
NOWA BIAŁA, UL.CICHA, NR.DZ. 700/1

TREŚĆ RYSUNKU
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

ELEKTRYCZNA	PROJEKTOWAŁ: inż. Maciej Morzyk	NR UPRAWNIEŃ OPL/0596/POOE/10	PODPIS	DATA 10.2011	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
	SPRAWDZIŁ: inż. Mirosław Bulik	NR UPRAWNIEŃ 78/89/Op	PODPIS	DATA 10.2011	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA -
OPRACOWAŁ			PODPIS	DATA	NR RYSUNKU E-4	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE