
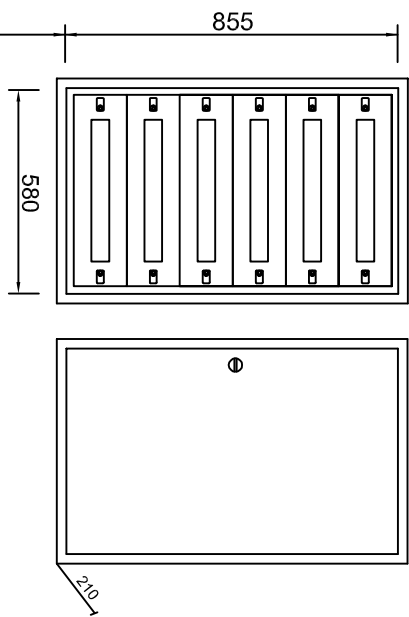


BS B10/1		0,30	- oświetl. poddasza nieuzytkowego
NEOZED	20A	1,50	- 3,6 (zasil. tablicy Tk kotłownia)
BOLF B16/003	4xN	0,20	- zasilanie centrali oddymiania kl. schod.
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,5
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,4
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,2, 3,3
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,19
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,18
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,17
BOLF B16/003	4xN	2,00	-3,16
BOLF B16/003	4xN	1,50	-3,13
BOLF B16/003	4xN	1,50	-3,12
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,14
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,11
BOLF B16/003	4xN	1,00	-3,10
BOLF B16/003	4xN	2,00	-3,8

BS B10/1	4xN	0,50	-3,5
BS B10/1	4xN	0,50	-3,4
BS B10/1	4xN	0,50	-3,2, 3,3
BS B10/1	4xN	0,35	-3,19
BS B10/1	4xN	0,50	-3,18
BS B10/1	4xN	0,70	-3,17
BS B10/1	4xN	0,75	-3,16
BS B10/1	4xN	0,10	-3,14
BS B10/1	4xN	0,20	-3,12, 3,13
BS B10/1	4xN	0,25	-3,11
BS B10/1	4xN	0,50	-3,10
BS B10/1	4xN	0,30	-3,8, 3,9
BS B10/1	4xN	0,70	-korytarz

Pz= 24 kW
Psz= 17 kW

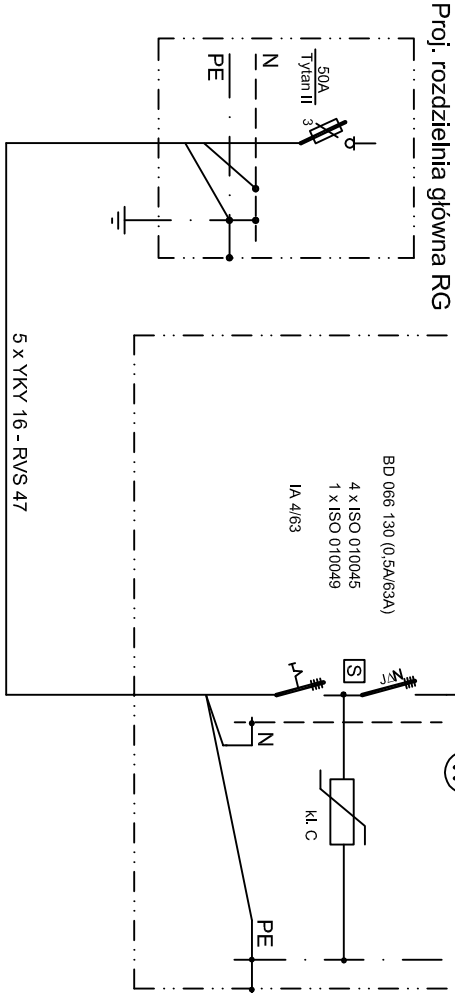

WYMIAR WNEKI DLA TABLICY T4

- UWAGA :**
- SYSTEM OCHRONNY - SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 - SIĘĆ TYPU TN-S
 - NAPIĘCIE ZASILANIA -400/230V.
 - DRZWIW TABLICY ZAMYKANE NA KLUCZ.

Projektant		"P. P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	02.2013 r	
Podpis		
Nazwisko	G. Michalski	
Nr upraw.	172/91	
Format:	UŻYTO GŁÓWNY NADZOR UL. BALKONOWA 8 41-800 NOWY TARG	PW
Podziękka:	Budowa budynku administracyjnego z salą konferencyjną i biurem pomocy i serwisu, a projektowanym budynkiem Urzędu Gminy oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną pomędzy ul. Bukwowa a ul. Kowalczyk w Nowym Targu. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	Nr rysunku: 32/12/E-1-06
SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY T4		