DACH

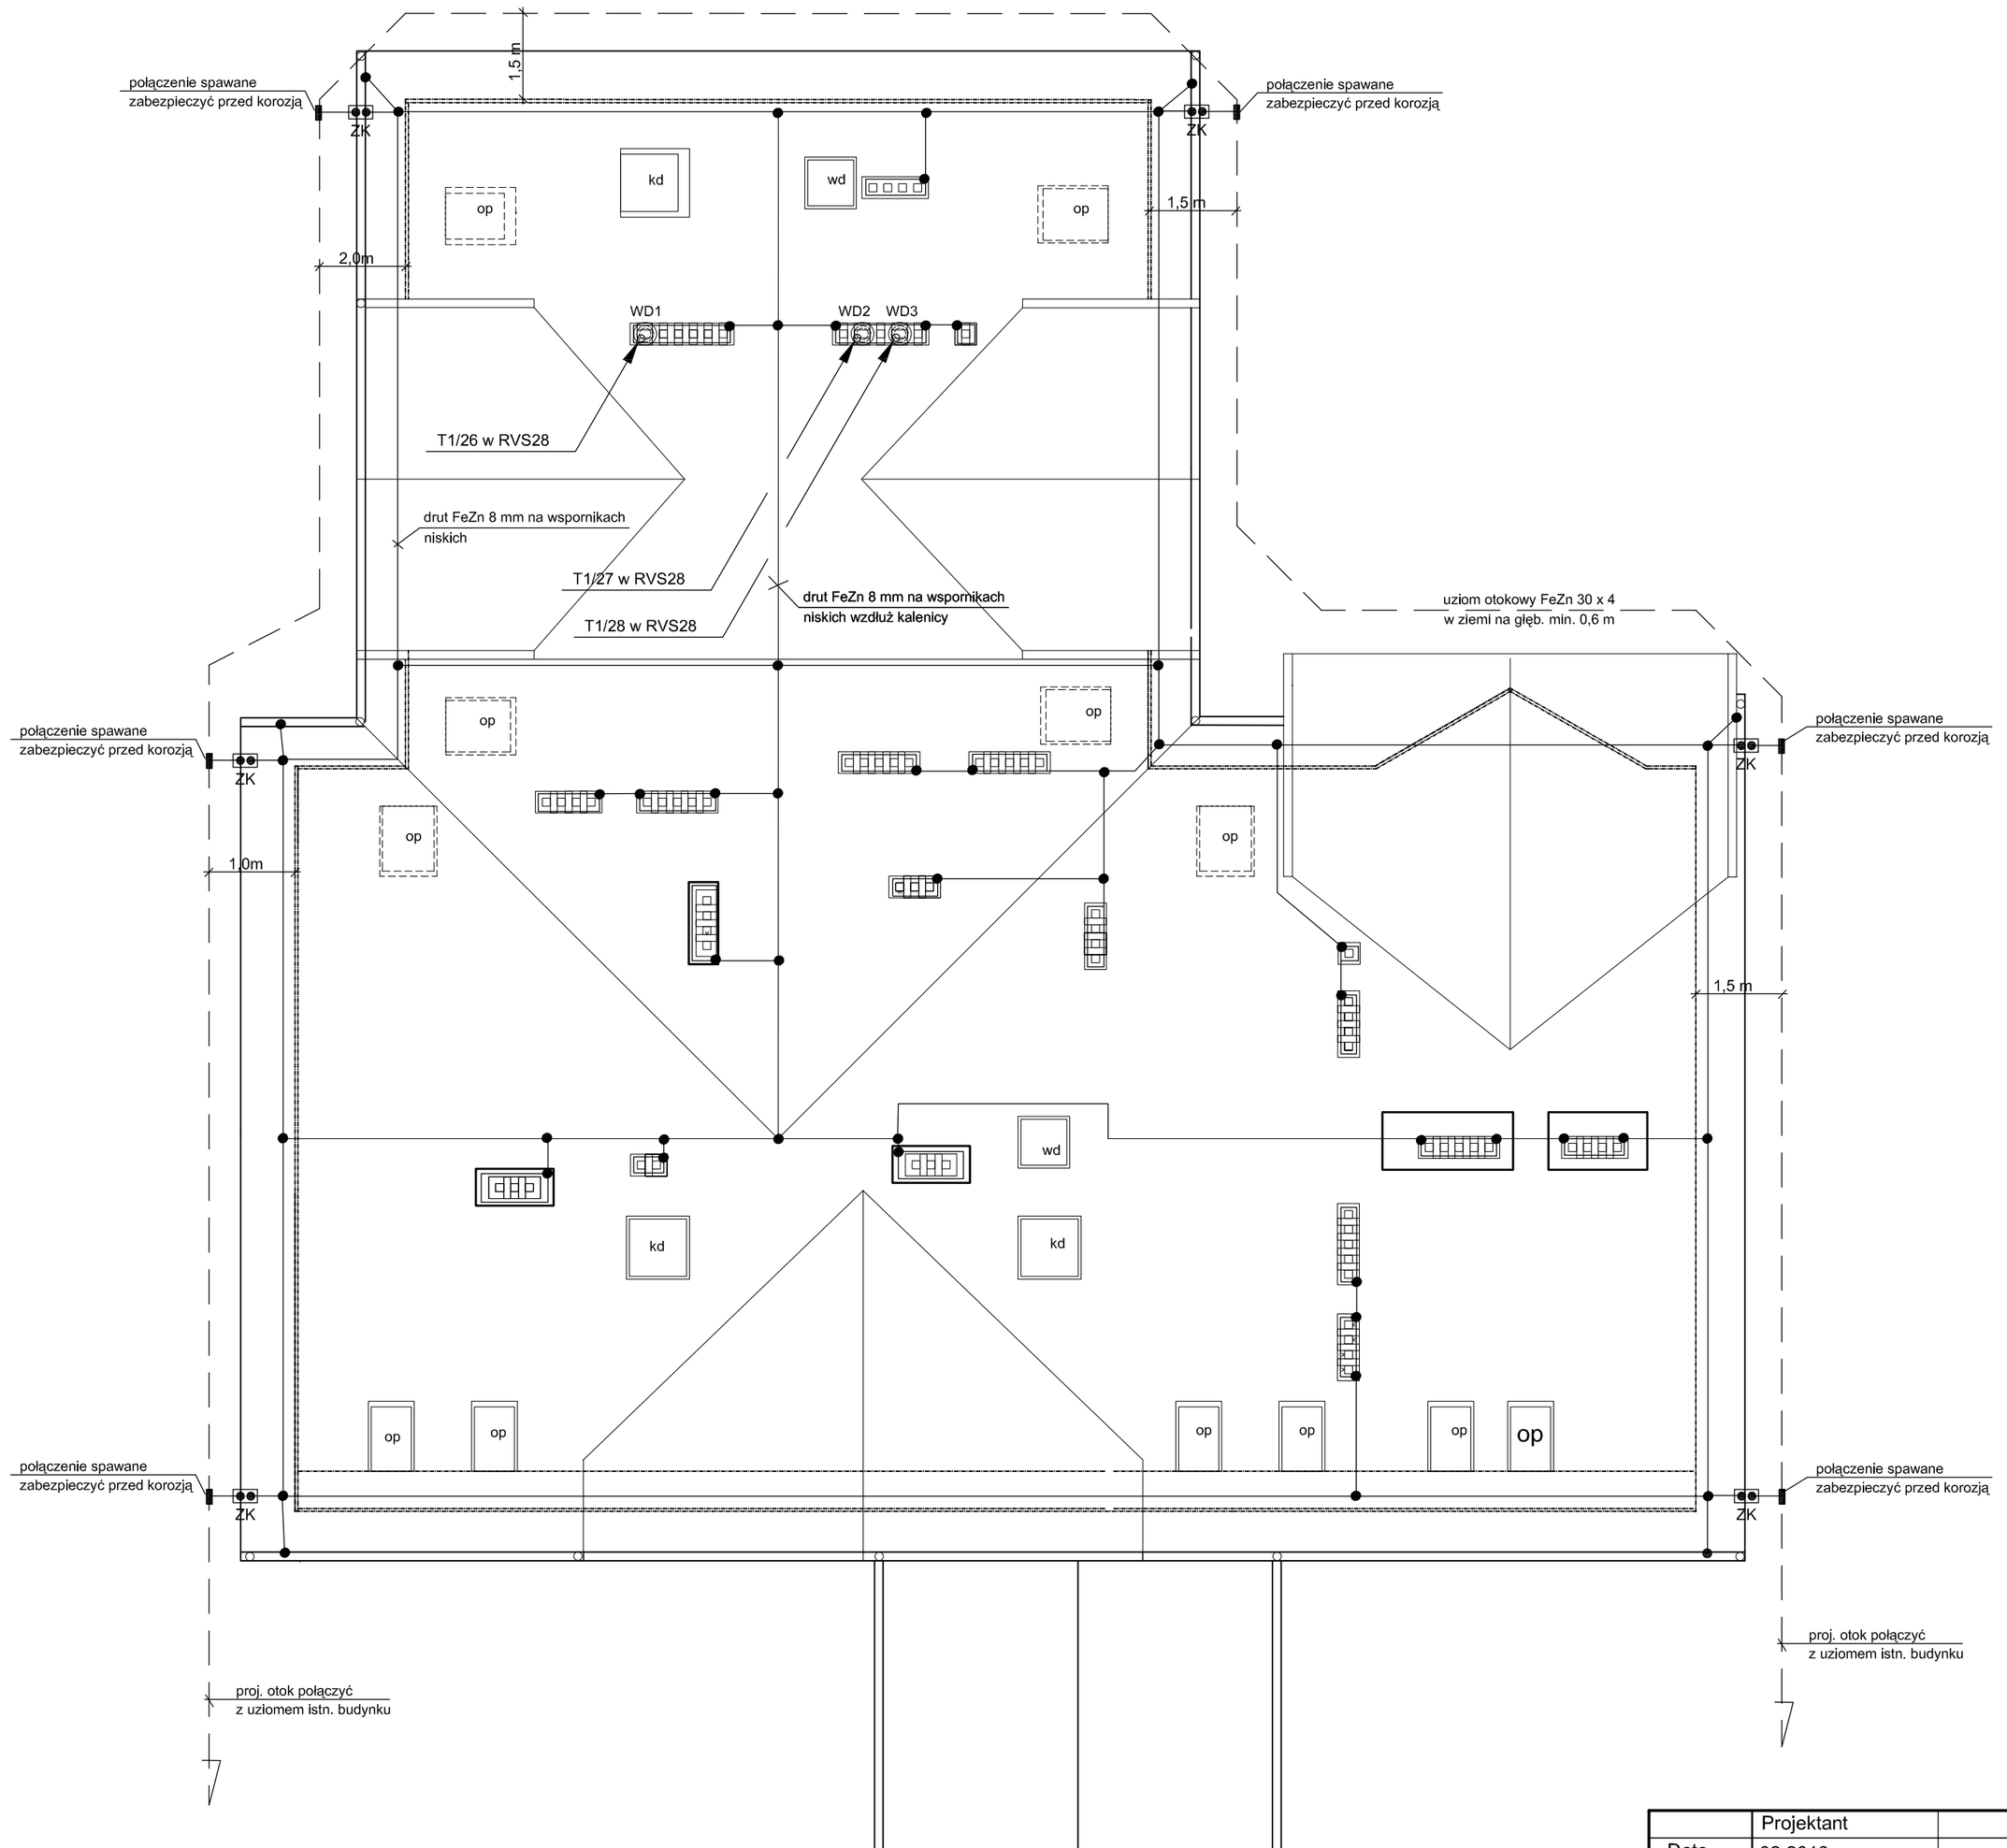

UWAGA :

- Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową.
- Zwody pionowe z dachu prowadzi ć na wspornikach dystansowych.
- Złącza kontrolne ZK instalować na wysokości 1 m nad terenem .
- Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą PN-EN 62305.

	Projektant		"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	02.2013 r		
Podpis			
Nazwisko	G. Michalski		
Nr upraw.	172/91		
Format:	URZĄD GMINY NOWY TARG UL. BULWAROWA 9 34-400 NOWY TARG PW Budowa budynku administracyjnego z salą konferencyjną i łącznikiem pomiędzy istniejącym, a projektowanym budynkiem Urzędu Gminy oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Kowaniec w Nowym Targu. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - rzut dachu		Zastępuje rysunek:
Podziałka: 1:100			Nr rysunku: 321/2/E1-14