



TE


MODUL 2000 typ 2U12

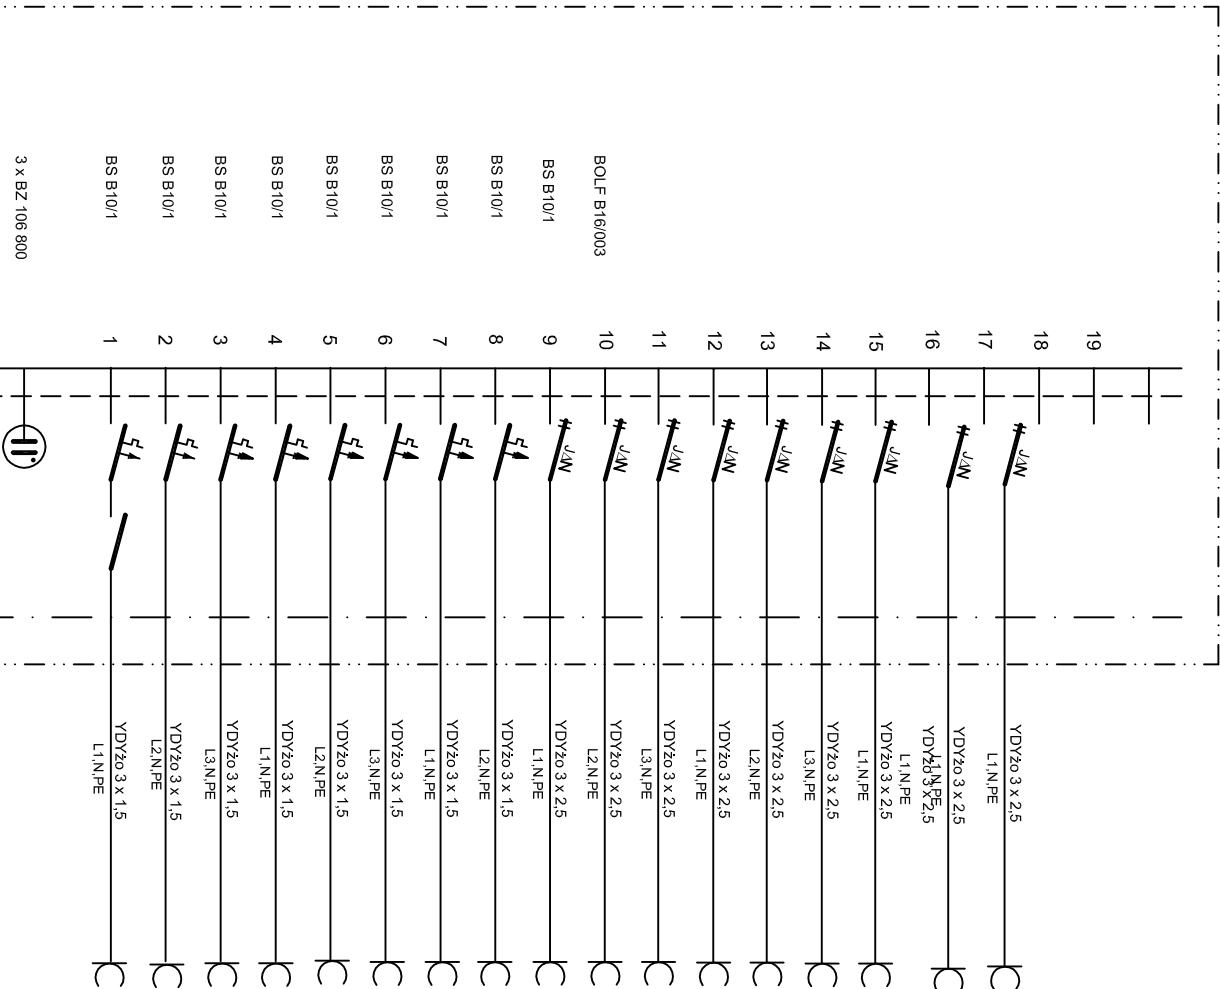

1,5	pom.3,2,3,4,3,5,3,6-gn.nr 1,2,3,4,5,6,7-PEL15,16,17,18,19,20-poddasze
1,5	pom.3,16,3,17,3,18 gn.nr 1,2,3,4,-PEL7,8,9,10,11,12,13-poddasze
1,8	pom.3,8,3,10,3,11,3,15 gn.nr 1,2,3,4,5,6-PEL1,2,3,4,5,6-poddasze
1,2	pom.2,11,2,10 gn.nr 1,2,3,4,-PEL21,22,23,24,15-piętro2
1,5	pom.2,19,2,16 gn.nr 1,2,3,4,5-PEL16,17,18,19,20-piętro2
1,5	pom.2,18,2,20 gn.nr 1,2,3,4,5-PEL11,12,13,14,15-piętro2
3,0	pom.nr 2,7,2,6,2,5,2,2,3-gn nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-PEL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-piętro2
1,8	pom.1,10 gn.nr 1,2,3,4-PEL22,23,24,25-piętro
2,1	pom.1,17,1,16,1,15gn.nr 1,2,3,4,5,6,7-PEL 15,16,17,18,19,20,21piętro
1,5	pom.1,18,1,19 gn.nr 1,2,3,4,5-PEL10,11,12,13,14-piętro
0,6	pom.nr 1,2 gn.1,2,3,4-PEL8,9-piętro
2,4	pom.nr 1,7,1,6,1,5,1,4-gn nr 1,2,3,4,5,6,7-PEL 1,2,3,4,5,6,7-piętro
0,6	pom.nr 9-gn nr 1,2-PEL 9-parter
0,6	pom.nr 10 -gn.nr 1,2,3,4-PEL 8,10-parter
0,6	pom.nr3-gn.nr 1-PEL7-parter
1,2	pom.nr2-gn,5,6,7,8-PEL4-6-parter
1,2	pom.nr2-gn,1,2,3,4-PEL1,3-parter

Pz= 24,6kW
PsZ= 18,0 kW

WNĘKA DLA TABLICZY RE

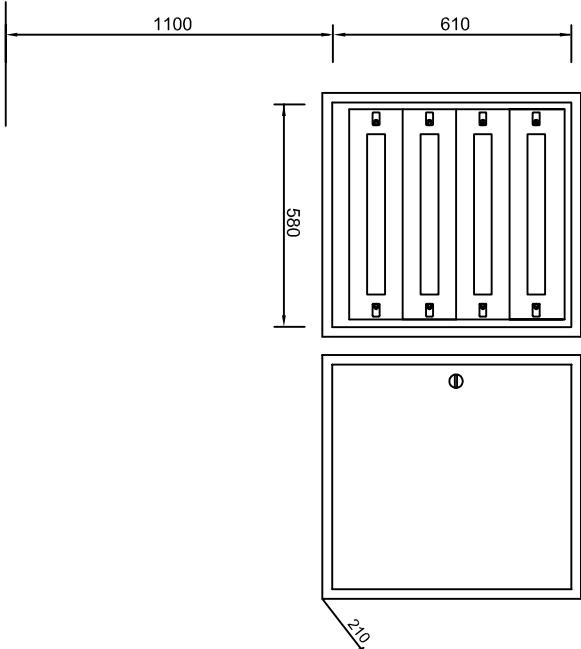

- UWAGA :
- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 - SIEĆ TYPU TN-S.
 - NAPIĘCIE ZASILANIA -400/230V.
 - DRZWI TABLICZY ZAMYKANE NA KLUCZ.

zmiana "a"-uzupełniono zabezpieczenia odpływów i zmiana nazwy tablicy.Wprowadzono przełącznik serwisowy i UPS

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	2013 r	
Podpis	inż.	
Nazwisko	B.Kusiak	
Nr upraw.	1759/99/U	
Format:	PW	Zastępuje rysunek: 321/ 2/E2-10
Podziałka:	URZĄD GMINY NOWY TARG UL. BIELAKOWA 9 34-400 NOWY TARG BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI I PROJEKTOWANYMI BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU CZĘŚĆ TECHNICZNA	Nr rysunku: 321/ 2/E2-10/a

ZASILANIE KOMPUTERÓW-TABLICA TE	
---------------------------------	--