


do istniejacego budynku do szafy serwerowej

Legenda:

Kabel UTP (Pew) kategoria 5e, 4 par, 23AWG, UTP/SH

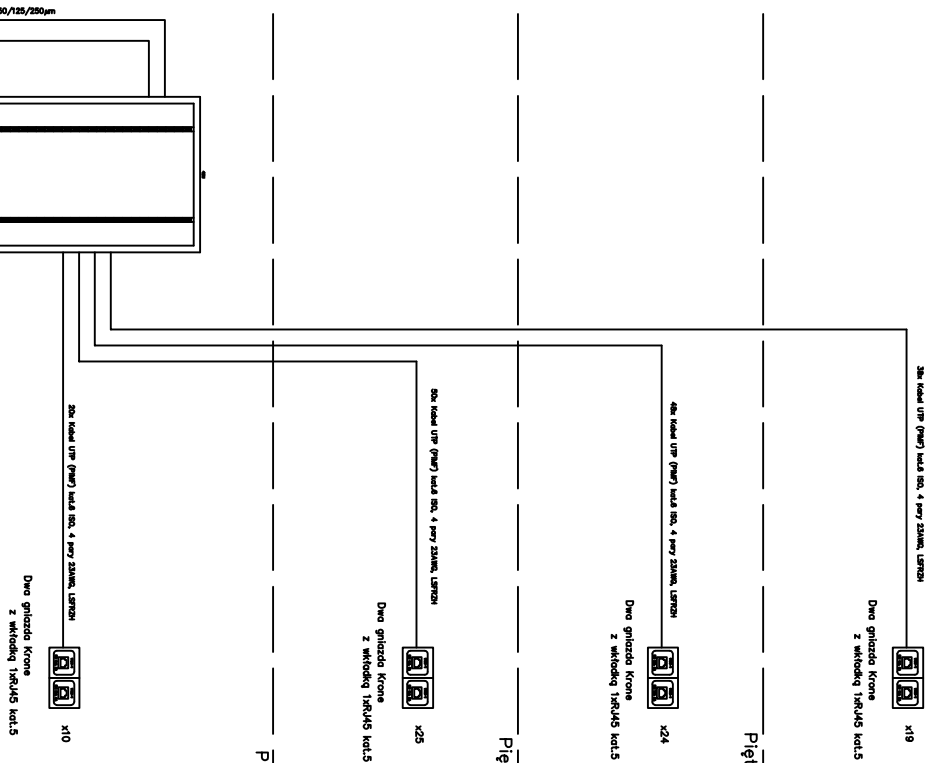

Zmiana "a"-wprowadzono gniazda RJ45 Krone

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	2013 r	
Podpis	inż.	
Nazwisko	B.Kusiałk	
Nr upraw.	1759/99/U	
Format:	URZĄD GMINY NOWY TARG UL. BIELIWA 40M. 9 34-080 NOWY TARG BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU CZĘŚĆ TECHNICZNA	PW
Podziałka:	Schemat ideowy okablowania logicznego	Nr rysunku: 321/ 2/E2-11/a