


PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY PEL

UCHWYT 6-MODUŁOWY

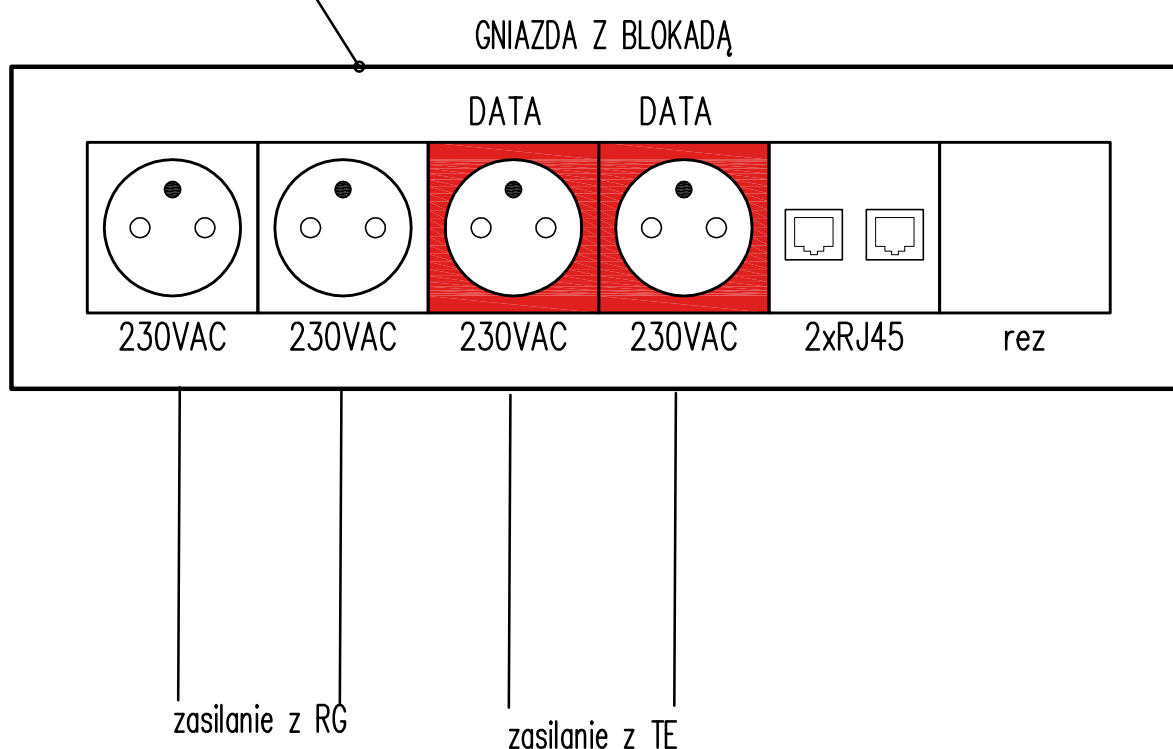

UWAGI:

1. PEL montowane na kanale na listwie czołowej.
2. Kanał montować pod blatem biurka
3. Do gniazd 230Vac kable doprowadzić z tablicy TE
4. Gniazda DATA dedykowana dla komputerów.
5. Tablica RG ujęta w części elektrycznej

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	2013 r	
Podpis	inż.	
Nazwisko	B.Kusiak	
Nr upraw.	1759/99/U	
Format:	URZĄD GMINY NOWY TARG UL. BULWAROWA 9 34-400 NOWY TARG BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU CZĘŚĆ TELETECHNICZNA	Zastępuje rysunek:
Podziałka: 1:100	PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY PEL	Nr rysunku: 321/ 2/E2-08