




mgr inż. MAREK BEDNARZ
 Upr. Nr. MAP/0038/PWOE/10
 w szczególności inspekcji i w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Łukasz Czeremon
 Upr. Nr. MAP/0038/PWOE/10
 w szczególności inspekcji i w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Wymiary L, h_p, t - wg LSN 70(50)
2. Uzbrojenie szpa - str. 72
3. Zestawienie materiałów - str. 73




Uwagi:



33
 Kg - 12/20

32
 Ong - 12/20

31
 Og - 12/15

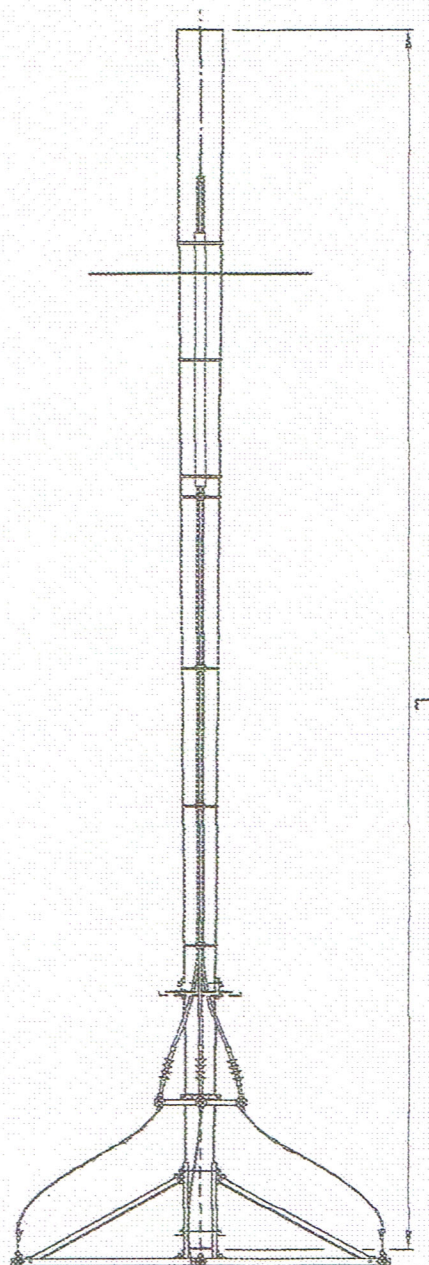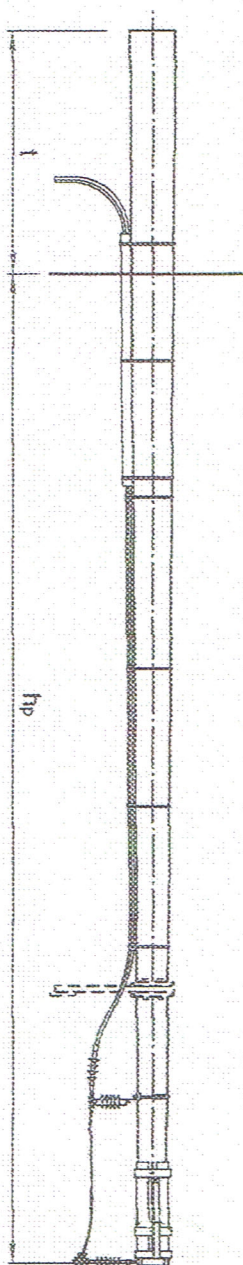

SKŁUP ODPOROWY Og,
 ODPOBOWO-NAROŻNY ONG
 Z GŁOWICAMI KABLOWYMI
 ! KRANOWY Kg

ENERGOLINIA®
 W POZNANIU

EN - 340
 71

str.

STRASZĄCY FOTOKOP