



PRZEKRÓJ A-A

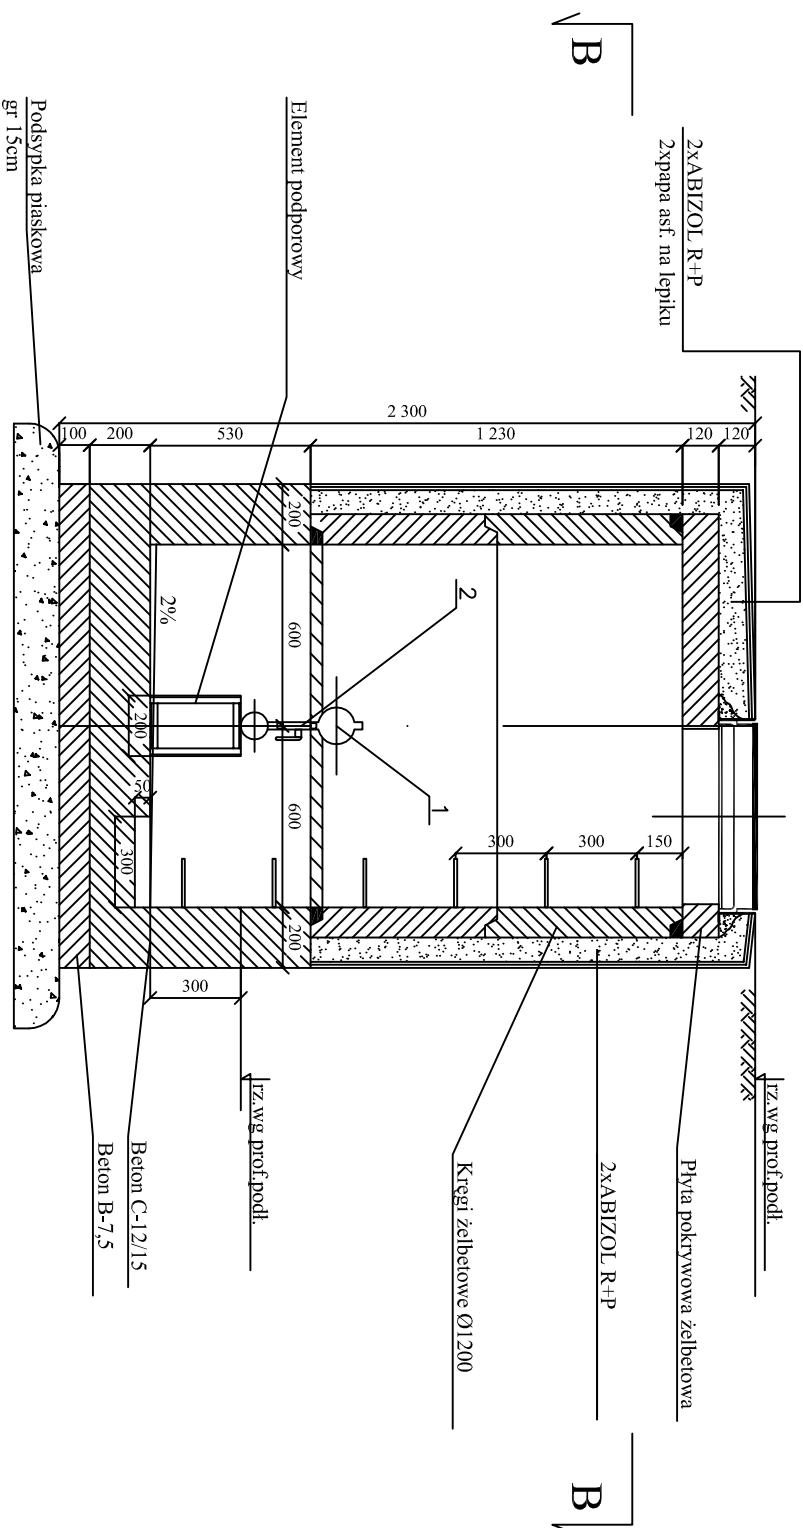

PRZEKRÓJ B-B

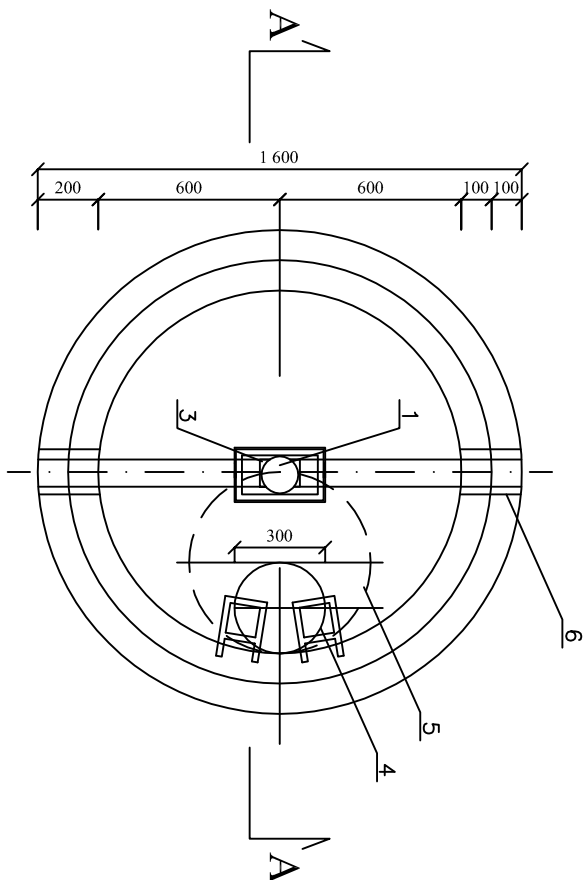

6.	tuleje ochronne segmentowe segm. bazowy 115mm, segm. długi 140mm	kpl.	2	
5.	właz kanałowy DN600	szt.	1	
4.	stopnie złączowe żeliwne	szt.	7	
3.	opaska do nawiercania 110/2"	szt.	1	
2.	zawór kulowy kominowy DN50 + 2 mydle wkrętne 2" ocynk.	szt.	2	
1.	zawór odpowietrzający 2"	szt.	1	
poz.	wyszczególnienie dla przewodu wodociągowego	jedn.	ilość	norma

	Wykonali	Projektowali	Sprawdzili
Data	05.2010r	05.2010r	05.2010r
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.
Nazwisko	D. Rutkowska	B. Gazda	M. Wyganowska
Nr uprawn.		462/87	378/79
Format	Gmina Nowy Targ 34-400 Nowy Targ	ul. Bulwarowa 9	PW
A3	Przebudowa wodociągu od ulicy Pańskiej poprzez drogę wojewódzka Nowy Targ-Krosienko do działki nr 1129/1 przewidzianą pod lokalizację SP w Ostrowsku.		
Podziatka	Część: Przebudowa wodociągu PE D2+10		
1:25	ODPOWIETRZENIE PRZEWODU		
	Nr rysunku: 287/2/S-07		