PRZEJŚCIE WODOCIĄGU POD ULICĄ PIENIŃSKĄ.

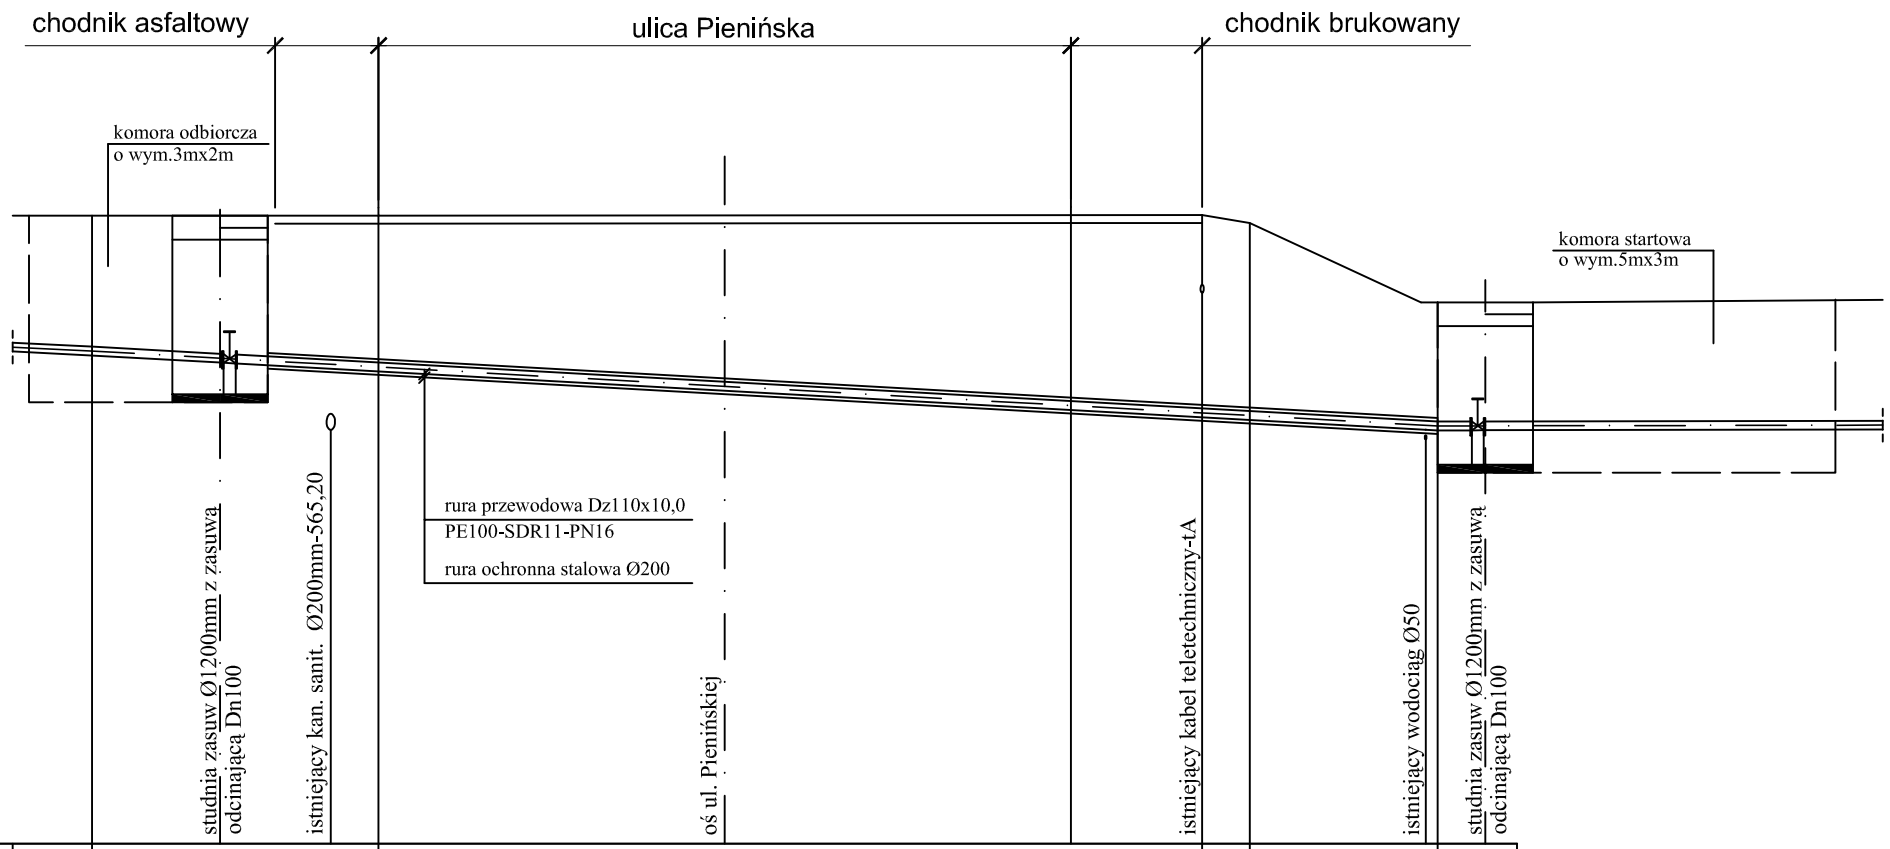

P.p.560,00m npm

RZĘDNA TERENU	567,89	567,89			567,85			567,90		567,80	566,80	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	566,24	566,19			565,99			565,41			565,24	
GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA DO OSI	1,65	1,70			1,90			2,49			1,56	
MATERIAŁ I ŚREDNICA		RURA PE100-SDR11-PN16-Dz110x10,0										
DŁUGOŚCI I SPADKI		50‰ 1m	L=16,9m								i=56‰	
OZNACZENIA	z8										z9	
ODLEGŁOŚCI WG PROFILU	11,10	12,10			15,10	15,70		24,40	26,05	26,65	29,00	

HEKTOMETRY

	Wykonał	Projektował	Sprawdził	
Data	05.2010r	05.2010r	05.2010r	P.P. "BIPROMAG 1" Gliwice
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	
Nazwisko	D.Rutkowska	B.Gazda	M.Wyganowska	
Nr uprawn.		462/87	378/79	

Format A3	Gmina Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 PW Przebudowa wodociągu od ulicy Pańskiej poprzez drogę wojewódzką Nowy Targ-Krościenko do działki nr 1129/1 przewidzianej pod lokalizację SP w Ostrowsku. Część: Instalacyjna. PRZEJŚCIE WODOCIĄGU POD UL. PIENIŃSKĄ.	Zastępuje rysunek
Podziałka 1:100		Nr rysunku: 287/2/S-03