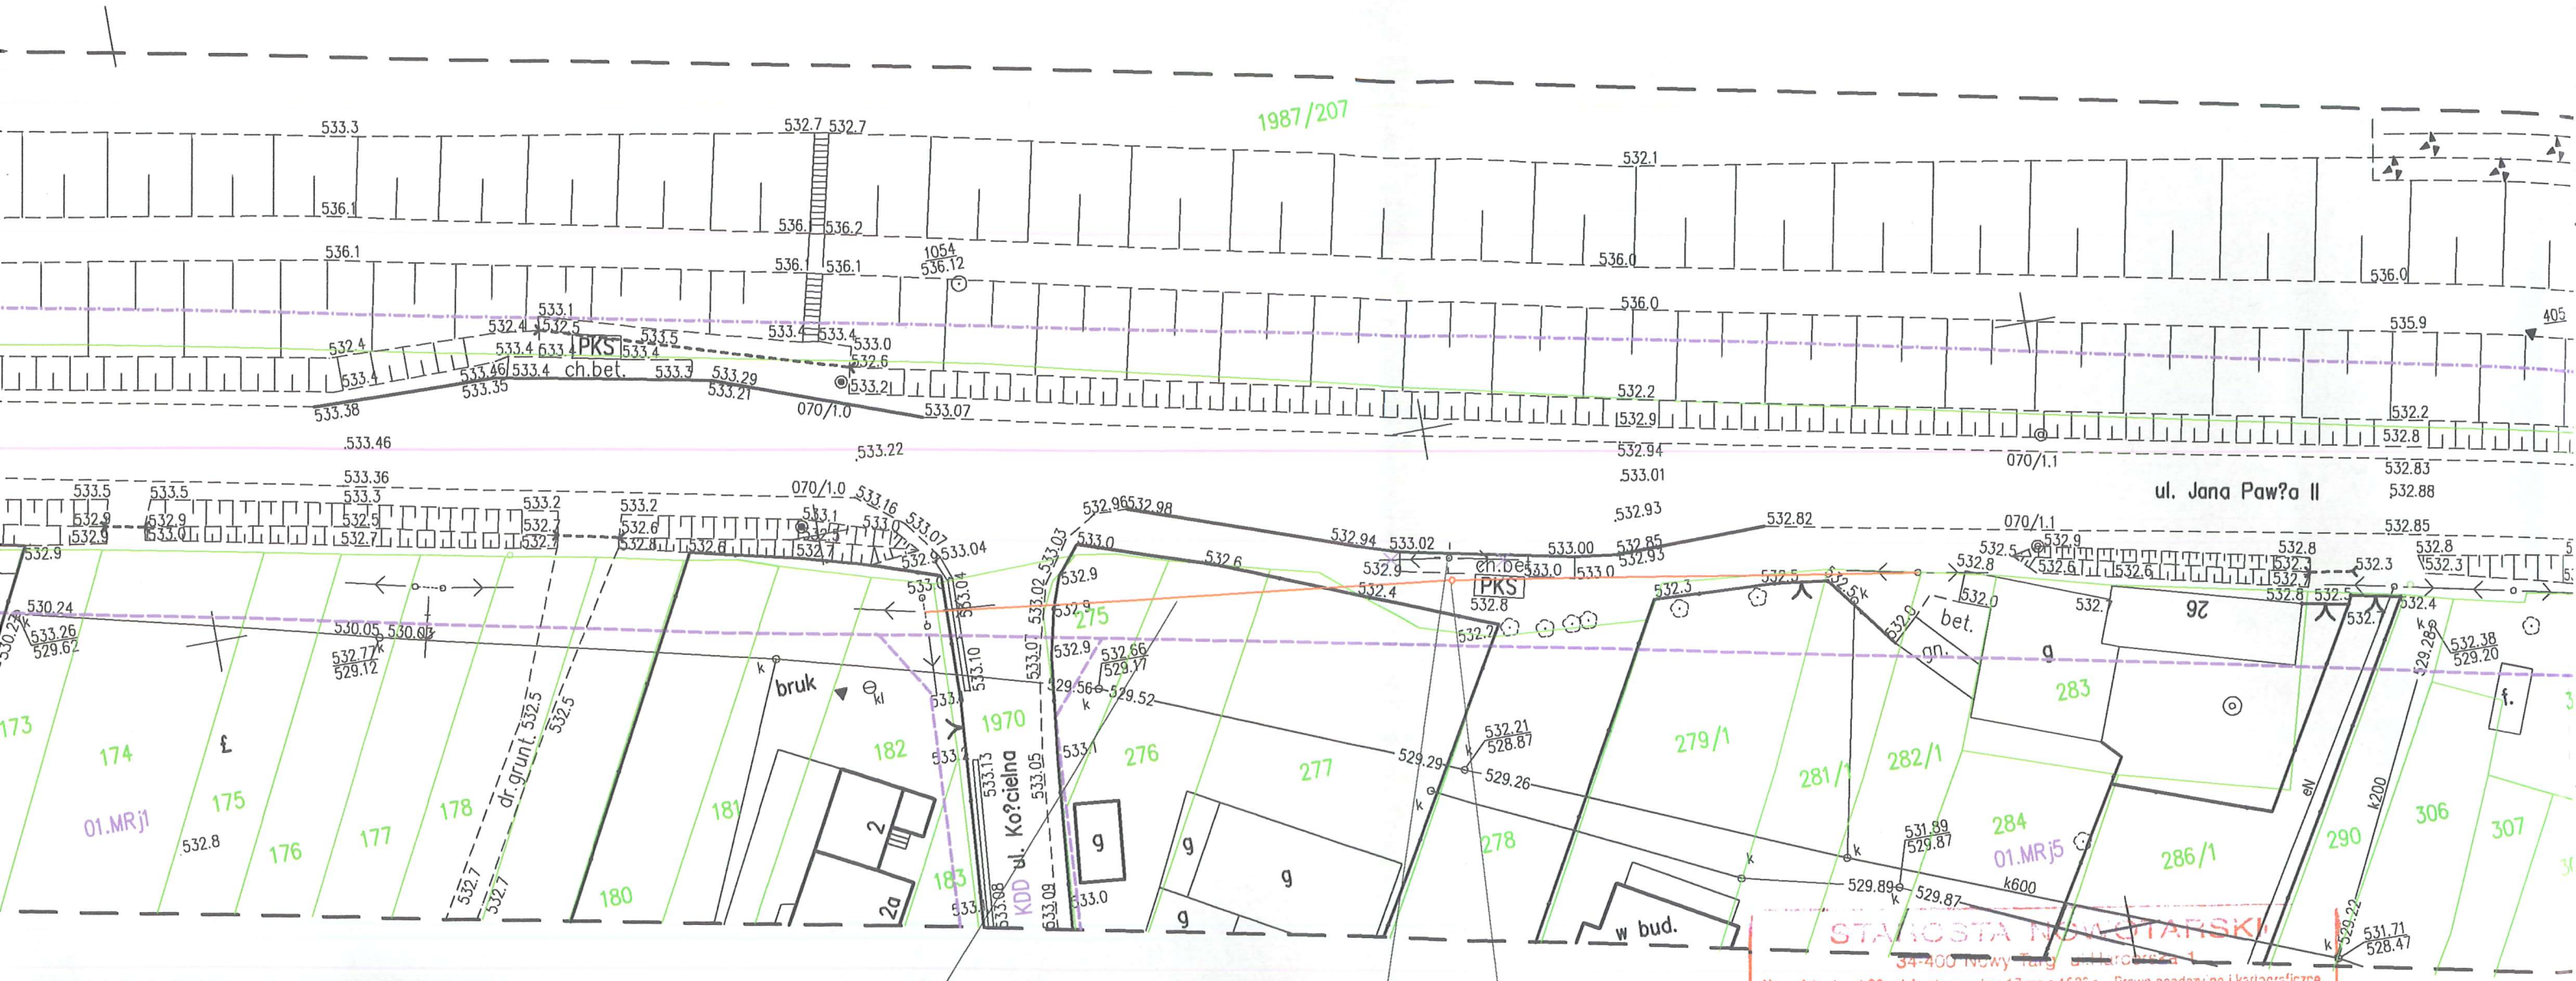

Istn. Linia napowietrzna nN po przebudowie

Istn. Słup linii nN typu ŻN z podporą do demontażu

proj. słup nN P-10,5/4,3/E

LEGENDA

- o – Proj. słup linii nN
- o – Istn. słup linii nN
- —— – Linia napowietrzna nN 4xAL 50 +25 mm²
- × – demontaż

mgr inż. Zbigniew Postrożny
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0099/POOE/05 i 320/99

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 Nowy Targ, ul. Harcerska 1

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, pozycja 1086 i Nr 120, pozycja 1266) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

przebudowy odcinka napowietrznej linii energetycznej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, pozycja 455).

Z up. STAROSTY
Antoni Kolasa
Przewodniczący Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
podpis przewodniczącego zespołu

sygn. opinii 9-34/2013

Nowy Targ, dnia 02 KWI 2013