


LEGENDA:	
	PRZEWÓD ZIMNEJ WODY
	PRZEWÓD CIEPŁEJ WODY
	PRZEWÓD CYRKULACJI CWU
	PRZEWÓD WODOCIĄGOWY P-POŻ
	PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
	PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ TLUSZCZOWEJ - Z ZAPŁ. KUCHNI
	PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONY POD STROPEM
	BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
	BATERIA CZERPALNA NATRYSKOWA
	ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKA DO WEZA
	PION WODOCIĄGOWY
	PION KANALIZACJI SANITARNEJ
	PODPION KANALIZACJI
	KRATKA ŚCIEKOWA
	REDUKCJA
	REMIZJA
	ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
	WODOMIERZ
	HYDRANT P-POŻ DN25

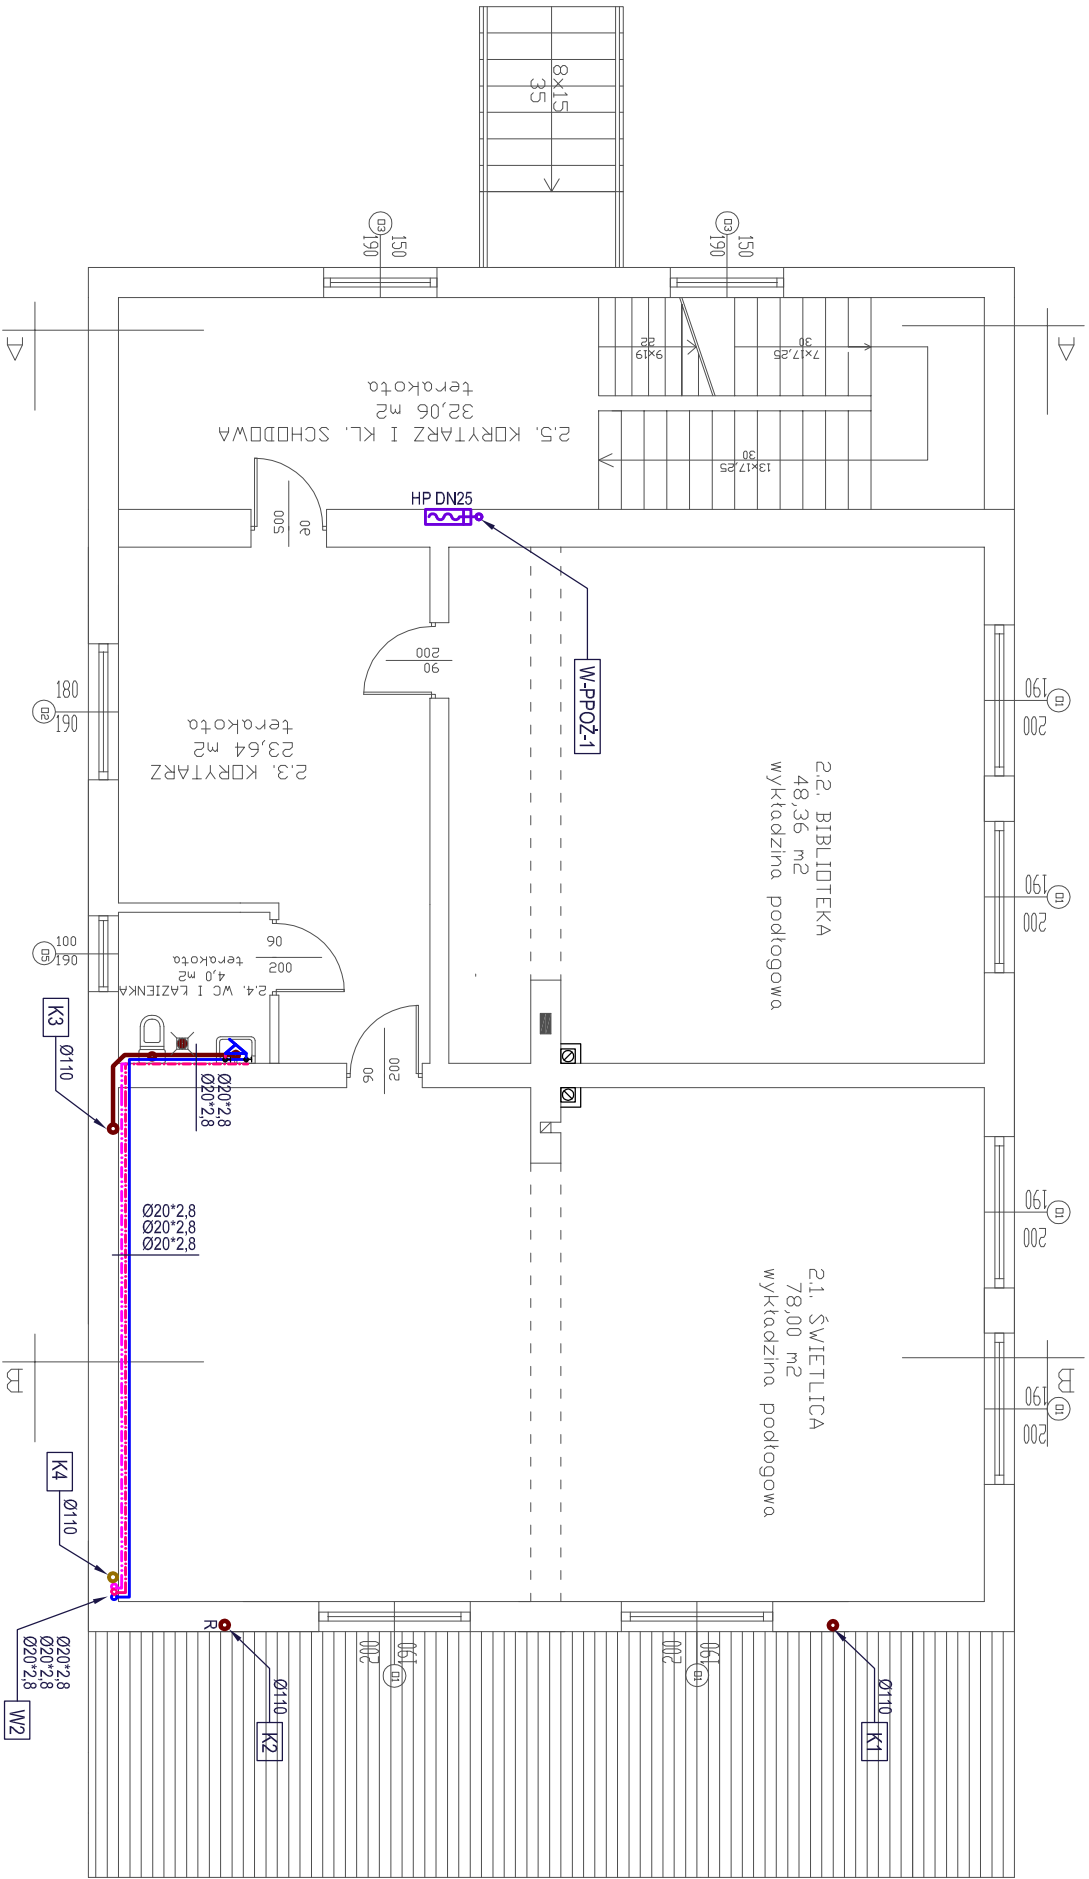

- UWAGA:
- PRZEWODY WODOCIĄGOWE CAŁEJ INSTALACJI WODNEJ P-POŻAROWEJ WYKONANE Z RUR STALOWYCH PODWOJNIE OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH NA GWINT
 - PRZEWODY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, BYTOWEJ WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR
 - NP - EKOPLASTIK ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
 - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ POWNAD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)
 - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ POWNAD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELOCHOWYCH PVC-U
 - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYMI WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBRĘBIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY TAKIE RODZAJANIE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
 - INSTALACJĘ P-POŻ NALEŻY PROWADZONA W OTULINIE OGNIOSPRONNEJ Z WELNY MINERALNEJ
 - SREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZĄ KONDYGNACJĘ /PRZEKRÓJ POD STROPEM/
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH",
 - OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

OBJEKT BUDOWANY: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLĘ, BIBLIOTEKĘ I ŚWIETLICĘ			
INWESTOR: GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG			
LOKALIZACJA: KLIKUSZOWA, DZIALKA NR EWID. NR 5128/3			
TEMAT: INSTALACJE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE			
RYSUJĄCY: RZUT PIĘTRA	SKALA 1:100	NARYSUNKU WK3	
PROJEKTANT: inż. STANISŁAW ŻWUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	SPRAWDZAJĄCY: inż. JAN JAROSZ UPR. NR. 67/2003		
INSTALACJE I SIECI SANITARNE			DATA 04-2013